

## RÉSZLETES AJÁNLAT KÉRÉS

**Szeged, Tarjáni Zápor-Tó II. és III. öblözet fa, nád, sás,  
cserjeirtása, iszapolása**

**Szeged, 2026. október**

Szegedi Vízmű Zrt.  
6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.

## A SZEGEDI VÍZMŰ Zrt. AJÁNLAT KÉRÉSE

### 1. Az megrendelő neve, címe, távirati címe, telefon – és telefaxszáma:

Szegedi Vízmű Zrt.  
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88.sz.  
6701 Szeged, Pf: 104.  
Telefon: 62/558 – 855; 554 – 744;  
Fax: 62/558 – 800; 554 – 749;

### 2. A karbantartási munka szerződésének tárgya:

Szeged, Tarjáni Zápor-Tó II. és III. öblözet fa, nád, sás, cserjeirtása, iszapolása.

### 3. Feladatok meghatározása:

Szeged, Tarján városrészben található Zápor-Tó II. és III. öblözetének tisztítása, amely magában foglalja a parti és mederben lévő fák, cserjék és nád irtását, valamint a mederben található iszap kitermelését és a megfelelő hulladéklerakóra történő elszállítását.

A kivágott fát, cserjét, nádat, iszapot és az összegyűjtött szemetet, folyamatosan el kell szállítani a kijelölt lerakóhelyre (központi szeméttelep).

A kivitelezőnek a munkaterületen a munka megkezdésekor, valamint befejezésekor digitális felvételt kell készíteni, melyet a megrendelőnek pendriveon át kell adnia. A felvétel maximum 3 nappal a tényleges munkavégzés előtt és után készülhet. A csapadéksatorna ideiglenes dugózásáról az ajánlatkérő gondoskodik. A kivitelezőnek az elvégzett karbantartási munkák átadását műszaki átadás – átvételi eljárással kell végrehajtani. A sikeres átadás- átvétel feltétele az elszállított hulladékról szóló bizonylatok átadása is.

A kikotort iszap elhelyezéséhez mellékeljük a bevizsgált jegyzőkönyveket is. További megkötés, hogy az iszapot szikkasztani kell, hogy elérje a minimum 50%-os szárazanyag tartalmat, csak ezután tudja befogadni a Szegedi Környezetgazdálkodási Kft.

A Zápor-Tó aktuális állapotát a helyszínen van lehetőség megtekinteni. A tisztítandó öblözetekben az iszap vastagság átlagosan 25 cm.

|               |          |                      |
|---------------|----------|----------------------|
| II. öblözet:  | felülete | 1 500 m <sup>2</sup> |
| III. öblözet: | felülete | 325 m <sup>2</sup>   |

### 4. A teljesítési határideje vagy a szerződés időtartama:

4.1. Az ajánlat beadásának határideje: 2026. október 16. 09.00 óra.

Az ajánlatok beadásának módja: az ajánlatok elektronikus úton nyújthatók be, a következő e-mail címre: [ajanlatbenyujtas@szegedivizmu.hu](mailto:ajanlatbenyujtas@szegedivizmu.hu)

**Amennyiben kérdés merül fel az ajánlat összeállításával kapcsolatban, a kérdést a [puskas@szegedivizmu.hu](mailto:puskas@szegedivizmu.hu) e-mail címre küldjék.**

A tárgyi ajánlat kérésre bárki nyújthat be ajánlatot, amennyiben megfelel az ajánlat kérésben rögzített feltételeknek.

Az ajánlatokat cégszerűen aláírt, szkennelt elektronikus üzenet formában, „**ÁRAJÁNLAT - Szeged, Tarjáni Zápor-Tó II. és III. öblözet fa, nád, sás, cserjeirtása, iszapolása – Víz- és csatornahálózati üzem részére**” tárggyal kérjük elküldeni. Más módon érkezett vagy más tárgyú ajánlatok nem kerülnek értékelésre.

Az ajánlatok Víz- és csatornahálózati üzemre történő érkeztetése, megnyitása a beadási határidő lejártát követő 1 órával történik.

Az ajánlat csak akkor kerül értékelésre, ha az elektronikus úton, a meghatározott időpontig beérkezik.

**4.2. A megrendelő által kért befejezési határidő: 2026. november 30.**

## **5. Ajánlati ár és pénzügyi elszámolás feltételei:**

5.1. A vállalkozó előlegre nem tarthat igényt.

5.2. A megrendelő a pályázati ajánlatok közül az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló megalapozott ajánlat mellett dönt, nem köteles a legalacsonyabb végösszegű ajánlatot elfogadni.

5.3. Kizárólag teljes körű – a teljesítés időpontjára véglegesített prognosztizált tételes, forintban megadott – vállalkozási ajánlat értékelhető.

5.4. Az ajánlati árak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, és az ajánlati feltételekben rögzített garanciális értékek betartásához szükségesek.

5.5. A vállalkozó által megadott ár számára szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötötnnek tekintendők és semmilyen körülmények között sem változtathatók meg.

5.6. A megrendelő az igazolt számla összegét a számla kézhezvételétől számított 15 banki napon belül, vagy az ajánlattevő által a megrendelő felé tett kedvezőbb megajánlott banki napok számával utalja át a vállalkozó által megjelölt számlára.

5.7. A szerződés várható hatálya: 2026. október 26. – 2026. november 30.

## **6. Az ajánlat tartalmi és formai követelményei:**

6.1. A vállalkozó szerződéstervezetében szerepelni kell

Késedelmes, hibás teljesítés vonatkozásában, a felek kötbér felelősséggel tartoznak a következők szerint:

- Késedelmes teljesítés esetén minimum 10.000.- Ft/nap vagy a vállalkozó által ajánlott ennél magasabb összeg.

6.2. Nyilatkozat arról, hogy az ajánlatot beadó cég nem áll felszámolás alatt, vagy csődeljárás alatt, és legalább 2 éve szerepel a cégnyilvántartásban.


## 7. Vállalkozó kötelezettségei

- 7.1. A vállalkozó köteles a kivitelezést szigorúan a szerződéssel összhangban végezni, alkalmazkodni és ragaszkodni a megrendelő képviselőjének utasításaihoz minden olyan ügyben – akár említi a szerződés akár nem – amely a karbantartást érinti, vagy arra vonatkozik.
- 7.2. A karbantartási munkák kivitelezésének körülményeire vonatkozó külső szervek által hatósági jogkörben adott jogszerű utasításokat a vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani, és erről a megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
- 7.3. A vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a karbantartási munkavégzésért, az azzal kapcsolatos munkaterület védelméért, a munkavégzés idejére vonatkozó terület igénybevételi engedélyekért, a munka és balesetvédelmi előírások betartásáért, a munkaterület átadás időpontjától a szerződés teljesítésének időpontjáig.
- 7.4. A vállalkozó köteles megfizetni minden illetéket, díjat, vagy kiadást, kártalanítást, melyek a karbantartási munkák kivitelezésekor felmerülnek.
- 7.5. A kivitelezés során előidézett környezeti károkért, vagy szennyezésért a vállalkozót, terhel minden felelősség és jogi, pénzügyi következmény.
- 7.6. A vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés területén kiépített közműhálózat üzemel, amelyen kivitelezés során történő közműrongálásért teljes körű anyagi és jogi felelősség terheli.
- 7.7. A vállalkozó tudomásul veszi és betartja, hogy a pályázaton résztvevők a kivitelezés során  
nem lehetnek egymás alvállalkozói.
- 7.8. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Megrendelő munkaterületén csak munkaszerződéssel rendelkező, bejelentett munkavállalókat foglalkoztat, utána a közterheket befizeti.

## 8. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai

Összességében a legelőnyösebb ajánlat.

Szeged, 2026. október 6.

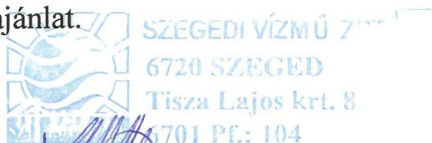

HOMOLA ANETT  
vezérigazgató

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**Megrendelő: **Szegedi Vízmű Zrt.**

6726 Szeged, Tisza Lajos krt. 88.

A minta jellege: **hulladék**A mintavétel időpontja: **2026. 09. 10.**A minta beérkezésének időpontja: **2026. 09. 10.**

A mintafeldolgozás kezdete: 2026. 09. 10. befejezése: 2026. 10. 01.

A mintavételt végezte: a laboratórium képviselője: Hódi László

A mintavétel módja: **akkreditált**A minta származási helye: **6726 Szeged, Zápor-tó**

II. öblözet - kotrási iszap hulladék

hulladék besorolása: HAK 17 05 06

| Komponens neve                                                         | Vizsgálati eredmények | Mértékegység   | Vizsgálati módszer azonosító   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|
| Szárazanyag tartalom                                                   | 269                   | g/kg           | MSZE 21420-18:2005             |
| pH (20 °C)(desztillált vizes kivonatban)                               | 8,02                  |                | MSZE 21420-21:2005             |
| Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) (deszt. vizes kivonatban) | 1085                  | µS/cm          | MSZE 21420-23:2005             |
| Klorid (desztillált vizes kivonatban)                                  | 150                   | mg/kg száraza. | ISO 15923-1:2013 E melléklet   |
| Fluoridion (desztillált vizes kivonatban)                              | <5                    | mg/kg száraza. | EPA 340.3:1971                 |
| Szulfátion (desztillált vizes kivonatban)                              | 5280                  | mg/kg száraza. | ISO 15923-1:2013 G melléklet   |
| Oldott szerves széntartalom (DOC)(desztillált vizes kivonatban)        | 480                   | mg/kg száraza. | MSZ EN 1484:1998               |
| Összes oldott szilárd anyag (TDS)(desztillált vizes kivonatban)        | 9340                  | mg/kg száraza. | MSZ EN 15216:2008              |
| Arzén (As) (desztillált vizes kivonatban)                              | 0,21                  | mg/kg száraza. | MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz |
| Bárium (Ba) (desztillált vizes kivonatban)                             | 7,83                  | mg/kg száraza. | MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz |
| Kadmium (Cd) (desztillált vizes kivonatban)                            | <0,03                 | mg/kg száraza. | MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz |
| Króm (Cr) (desztillált vizes kivonatban)                               | <0,2                  | mg/kg száraza. | MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz |
| Réz (Cu) (desztillált vizes kivonatban)                                | <0,5                  | mg/kg száraza. | MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz |

Laboratóriumi sorszám: 2026/04028

| Komponens neve                               | Vizsgálati eredmények | Mérték-egység | Vizsgálati módszer azonosító   |
|----------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|
| Higany (Hg) (desztillált vizes kivonatban)   | <0,004                | mg/kg száraz. | MSZ EN ISO 17852:2008          |
| Molibdén (Mo) (desztillált vizes kivonatban) | <0,2                  | mg/kg száraz. | MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz |
| Nikkel (Ni) (desztillált vizes kivonatban)   | <0,2                  | mg/kg száraz. | MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz |
| Ólom (Pb) (desztillált vizes kivonatban)     | <0,2                  | mg/kg száraz. | MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz |
| Antimon (Sb) (desztillált vizes kivonatban)  | 0,04                  | mg/kg száraz. | MSZ EN ISO 11885:2009          |
| Szelén (Se) (desztillált vizes kivonatban)   | <0,1                  | mg/kg száraz. | MSZ EN ISO 11885:2009          |
| Cink (Zn) (desztillált vizes kivonatban)     | 0,81                  | mg/kg száraz. | MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz |

**Megjegyzés:**

Melléklet: MJ2026/04028. sorszámú mintavételi jegyzőkönyv, 2 oldal.

HSZ2026/04028. sorszámú helyszíni szemle hulladék mintavételéhez, 1 oldal.

MT2026/04028. sorszámú mintavételi terv hulladék mintavételéhez, 2 oldal.

A vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevétel a kézbesítéstől számított 15 napon belül tehető.

Ezen jelentést a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

Kiskunhalas, 2026. 10. 01.

VÍZÉPSZOLG-94 KFT.  
6400 Kiskunhalas, Kéve utca 41.  
Szá.: 10300028-5320411-0004  
Adószám: 1107012-0002  
Konkolyne Tóth Anna  
laboratóriumvezető

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**Megrendelő: **Szegedi Vízmű Zrt.**

6726 Szeged, Tisza Lajos krt. 88.

A minta jellege: **hulladék**A mintavétel időpontja: **2026. 09. 10.**A minta beérkezésének időpontja: **2026. 09. 10.**

A mintafeldolgozás kezdete: 2026. 09. 10. befejezése: 2026. 10. 01.

A mintavételt végezte: a laboratórium képviselője: Hódi László

A mintavétel módja: **akkreditált**A minta származási helye: **6726 Szeged, Zápor-tó**

III. öblözet - kotrási iszap hulladék

hulladék besorolása: HAK 17 05 06

| Komponens neve                                                         | Vizsgálati eredmények | Mértékegység   | Vizsgálati módszer azonosító   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|
| Szárazanyag tartalom                                                   | 280                   | g/kg           | MSZE 21420-18:2005             |
| pH (20 °C)(desztillált vizes kivonatban)                               | 7,93                  |                | MSZE 21420-21:2005             |
| Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) (deszt. vizes kivonatban) | 316                   | µS/cm          | MSZE 21420-23:2005             |
| Klorid (desztillált vizes kivonatban)                                  | <100                  | mg/kg száraza. | ISO 15923-1:2013 E melléklet   |
| Fluoridion (desztillált vizes kivonatban)                              | <5                    | mg/kg száraza. | EPA 340.3:1971                 |
| Szulfátion (desztillált vizes kivonatban)                              | <500                  | mg/kg száraza. | ISO 15923-1:2013 G melléklet   |
| Oldott szerves széntartalom (DOC)(desztillált vizes kivonatban)        | 510                   | mg/kg száraza. | MSZ EN 1484:1998               |
| Összes oldott szilárd anyag (TDS)(desztillált vizes kivonatban)        | 2530                  | mg/kg száraza. | MSZ EN 15216:2008              |
| Arzén (As) (desztillált vizes kivonatban)                              | 0,14                  | mg/kg száraza. | MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz |
| Bárium (Ba) (desztillált vizes kivonatban)                             | 2,05                  | mg/kg száraza. | MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz |
| Kadmium (Cd) (desztillált vizes kivonatban)                            | <0,03                 | mg/kg száraza. | MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz |
| Króm (Cr) (desztillált vizes kivonatban)                               | <0,2                  | mg/kg száraza. | MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz |
| Réz (Cu) (desztillált vizes kivonatban)                                | <0,5                  | mg/kg száraza. | MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz |

**VÍZÉPSZOLG-94 KFT. Laboratóriuma**

6400 Kiskunhalas, Kéve utca 41.

Tel: 20/243-6713, 70/330-79-12

**A NAH által NAH-1-1129/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.**

Laboratóriumi sorszám: 2026/04029

| Komponens neve                               | Vizsgálati eredmények | Mértékegység    | Vizsgálati módszer azonosító   |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|
| Higany (Hg) (desztillált vizes kivonatban)   | <0,004                | mg/kg szárazra. | MSZ EN ISO 17852:2008          |
| Molibdén (Mo) (desztillált vizes kivonatban) | <0,2                  | mg/kg szárazra. | MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz |
| Nikkel (Ni) (desztillált vizes kivonatban)   | <0,2                  | mg/kg szárazra. | MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz |
| Ólom (Pb) (desztillált vizes kivonatban)     | <0,2                  | mg/kg szárazra. | MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz |
| Antimon (Sb) (desztillált vizes kivonatban)  | <0,04                 | mg/kg szárazra. | MSZ EN ISO 11885:2009          |
| Szelén (Se) (desztillált vizes kivonatban)   | <0,1                  | mg/kg szárazra. | MSZ EN ISO 11885:2009          |
| Cink (Zn) (desztillált vizes kivonatban)     | 1,24                  | mg/kg szárazra. | MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz |

**Megjegyzés:**

Melléklet: MJ2026/04029. sorszámú mintavételi jegyzőkönyv, 2 oldal.

HSZ2026/04029. sorszámú helyszíni szemle hulladék mintavételéhez, 1 oldal.

MT2026/04029. sorszámú mintavételi terv hulladék mintavételéhez, 2 oldal.

A vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevétel a kézbesítéstől számított 15 napon belül tehető.


Ezen jelentést a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

Kiskunhalas, 2026. 10. 01.

VÍZÉPSZOLG-94 KFT.  
6400 Kiskunhalas, Kéve utca 41.  
Szá.: 1030002  
Adószám: 153000328  
30-2-03

Konkolyne Tóth Anita  
laboratórium vezető

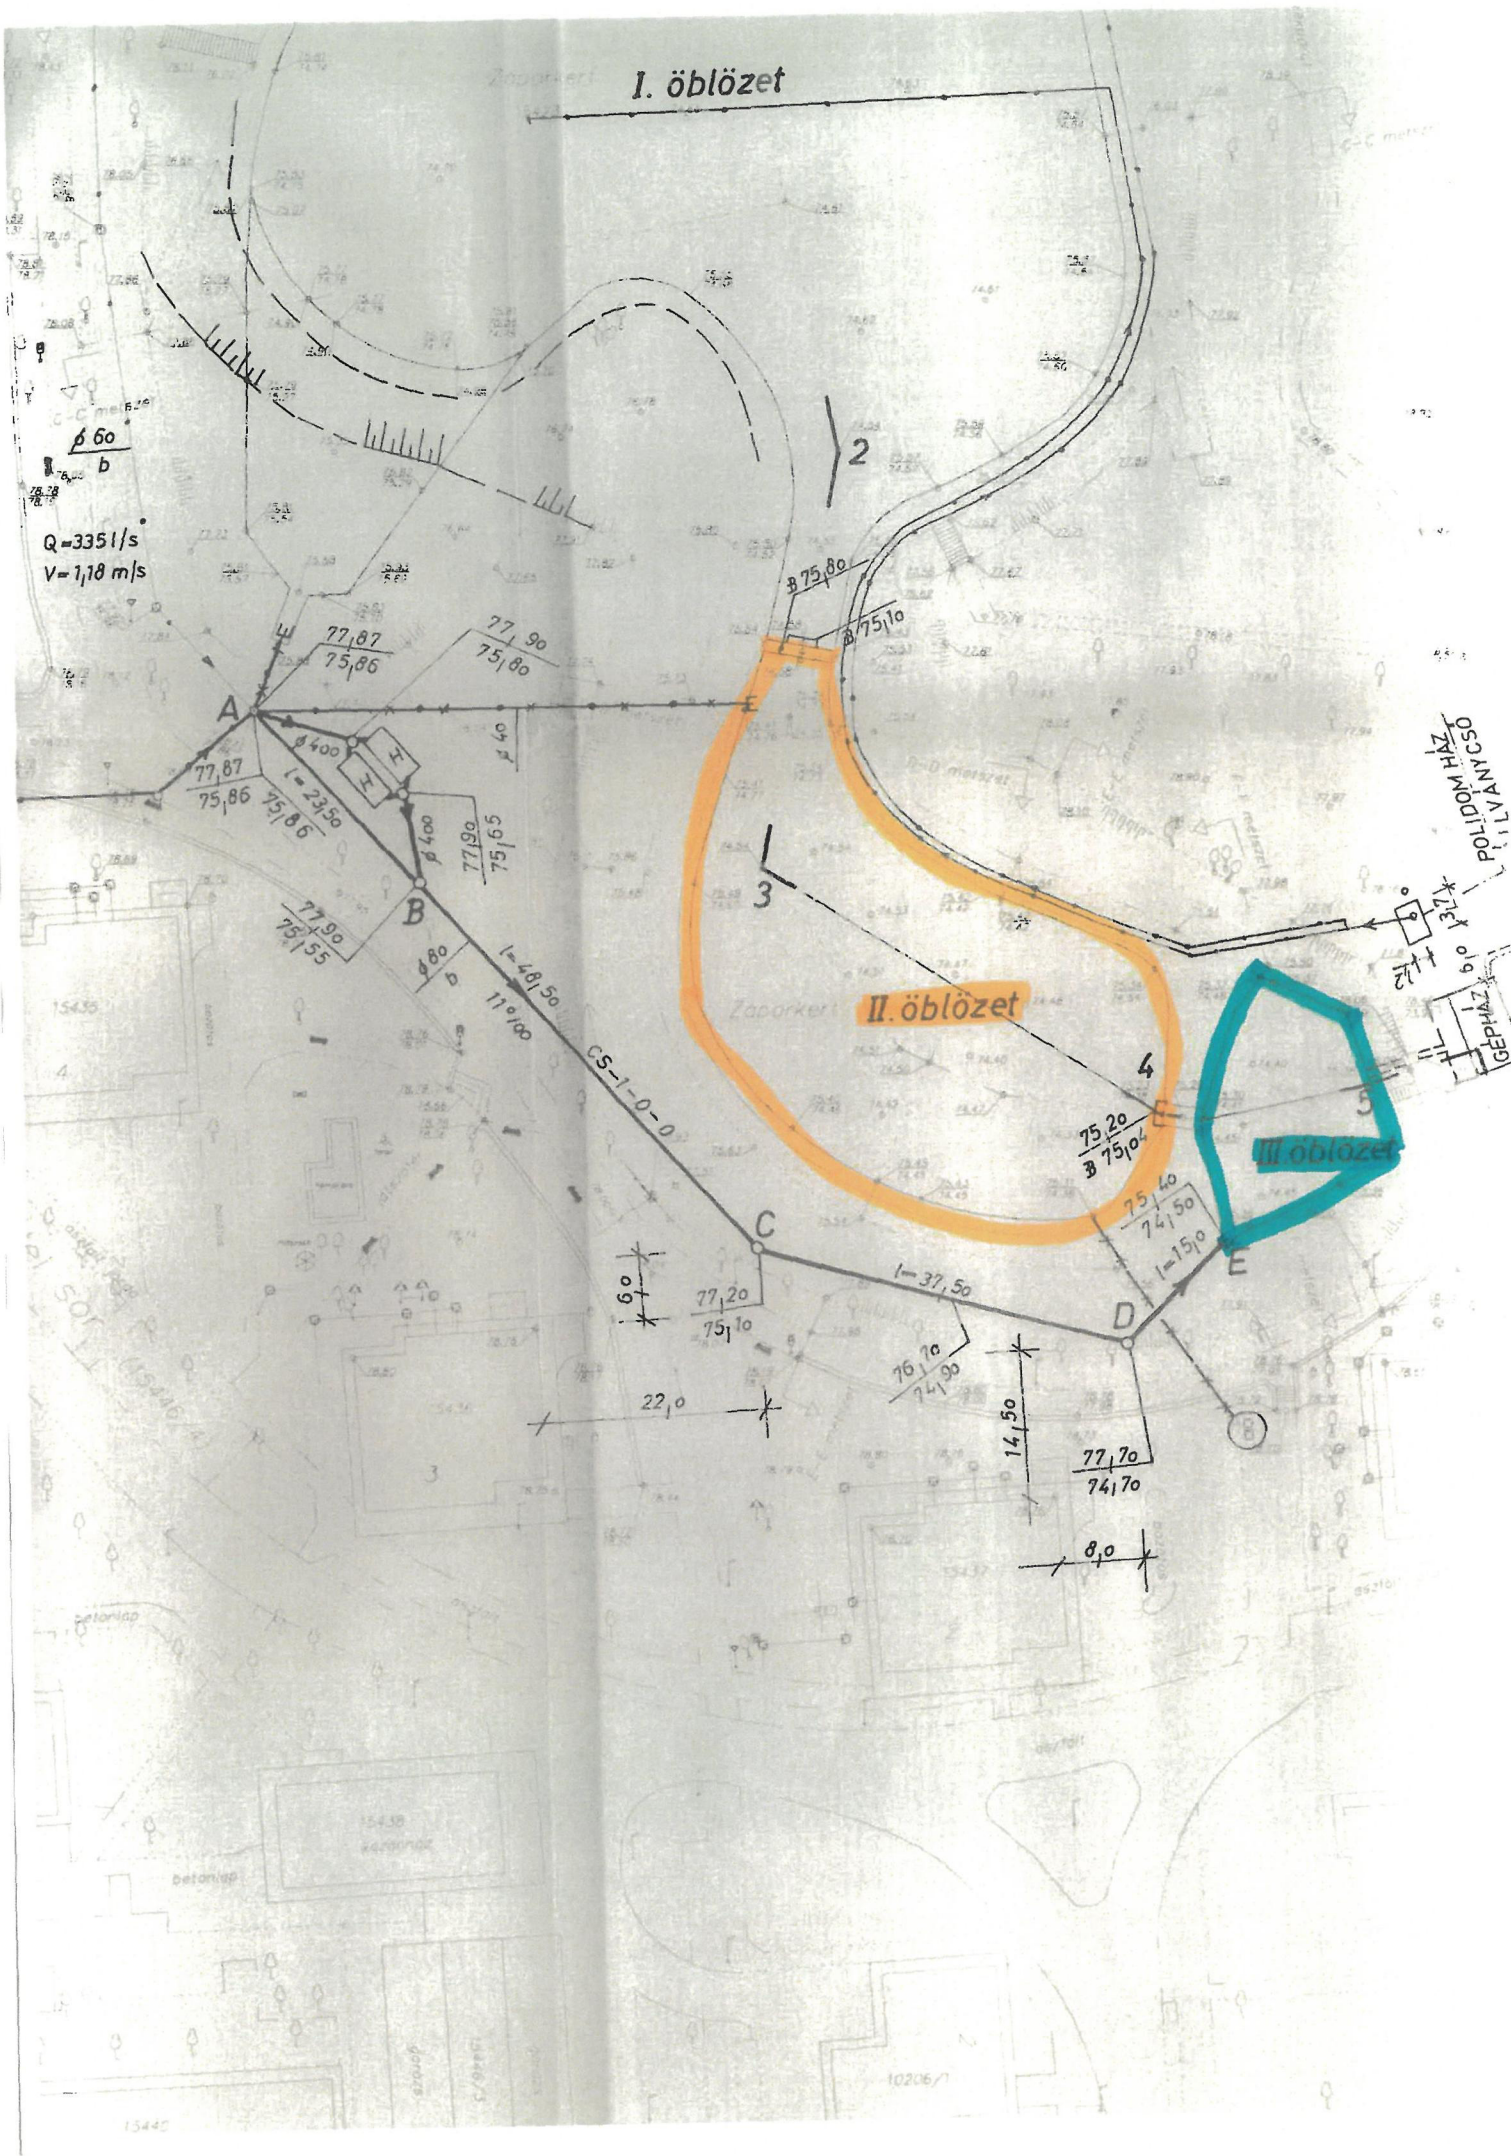

I. öblözet

II. öblözet

III. öblözet

$Q=335\text{ l/s}$   
 $V=1,10\text{ m/s}$

77,87  
75,86

77,90  
75,80

77,87  
75,86

77,90  
75,55

77,90  
75,55

77,90  
75,55

77,90  
75,55

77,90  
75,55

77,90  
75,55

77,90  
75,55

77,90  
75,55

77,90  
75,55

77,90  
75,55

77,90  
75,55

77,90  
75,55

77,90  
75,55

77,90  
75,55

77,90  
75,55

77,90  
75,55

77,90  
75,55

77,90  
75,55

77,90  
75,55

77,90  
75,55

77,90  
75,55

77,90  
75,55

77,90  
75,55

77,90  
75,55

77,90  
75,55

875,80  
875,10

75,20  
75,00

75,40  
74,50

77,70  
74,70

77,20  
75,10

76,70  
74,1